

検査結果報告書



整理No. W2605026-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



年 5 月 20 日

厚生労働大臣登録番号
 静岡県飲料水検査事業第56水第9号
 株式会社旭検査
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2026年 5月 11日	受付方法	当方採取
採取年月日	2026年 5月 11日 (月)	採取時刻	8時 33分
天 候	晴	温 度	気温 19.0℃ 水温 19.5℃
採 取 者	旭検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL *	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジプロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモホルム	0.004	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.3	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	100	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	— 以下余白 —		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2604036-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



2026年 4月 22日
 厚生労働大臣登録番号 036号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第6水第9号
 株式会社旭検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弘

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2026年 4月 15日	受付方法	当方採取
採取年月日	2026年 4月 15日 (水)	採取時刻	8時 38分
天候	曇	温度	気温 17.3℃ 水温 17.5℃
採取者	旭検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.4	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2602064-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2026年 2月 13日

厚生労働大臣登録番号138号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市御前町中京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弘

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2026年 2月 2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2026年 2月 2日 (月)	採取時刻	9時 00分
天候	晴	温度	気温 4.1℃ 水温 10.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジプロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモホルム	0.002	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	4.7	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	108	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.8		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2512087-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2025年12月10日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市国府151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年12月1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年12月1日(月)	採取時刻	9時10分
天候	晴	温度	気温 10.9℃ 水温 15.1℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	4.8 mg/L		200mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未満		3mg/L以下
pH値	7.8		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1 度 未満		5度以下
濁度	0.1 度 未満		2度以下
遊離残留塩素	0.10 mg/L		
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2511054-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市田原151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年11月10日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年11月10日(月)	採取時刻	8時40分
天候	晴	温度	気温 15.3℃ 水温 17.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.006	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
プロモホルム	0.004	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	121	mg/L	500mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



管理No. W2509069-001

Page:1/1

2025年 9月 26日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水质検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市国京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	4 個/mL	100個/ mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジェオスミン	0.00001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	2-メチルインボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	8.0	5.8~8.6
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	濁度	0.4 度	2度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/L	10mg/L以下	-以下余白-		
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下			
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	4.8 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	55.9 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	116 mg/L	500mg/L以下			
判定備考	原水の為、判定しない。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2509068-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2025年 9月 10日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市岡田151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 9月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 9月 1日 (月)	採取時刻	8時 40分
天 候	晴	温 度	気 温 26.7℃ 水 温 24.6℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.3	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2508012-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

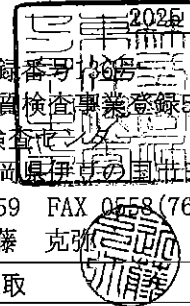

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 8月 4日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 8月 4日 (月)	採取時刻	9時 04分
天 候	晴	温 度	気 温 29.7℃ 水 温 24.1℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	mg/L	10mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001	mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	54.7	mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	144	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2506018-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

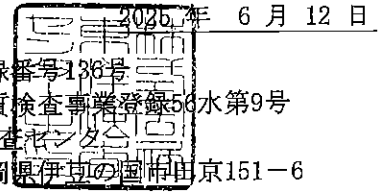

厚生労働大臣登録番号138号
 静岡県飲料水水質検査事業登録50水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年6月2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年6月2日(月)	採取時刻	9時10分
天候	晴	温度	気温 20.7℃ 水温 19.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	8.0	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.10 mg/L		
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2505017-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2025年 5月 19日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 5月 12日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 5月 12日 (月)	採取時刻	8時 27分
天 候	曇	温 度	気 温 15.2℃ 水 温 19.3℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	未満 0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジプロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
プロモホルム	0.006	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	109	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.2	度	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2504022-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2025年 4月 15日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 4月 7日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 4月 7日 (月)	採取時刻	9時 15分
天 候	晴	温 度	気温 13.1℃ 水温 15.0℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.3	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2503082-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



2025年 3月 12日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 3月 3日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 3月 3日 (月)	採取時刻	8時 40分
天候	雨	温度	気温 7.5℃ 水温 14.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.2	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2502030-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2025年 2月 13日

厚生労働大臣登録番号 136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第6水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 2月 3日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 2月 3日 (月)	採取時刻	9時 17分
天候	曇	温度	気温 4.2℃ 水温 12.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.004	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.3	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	129	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.4	mg/L	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。




検査結果報告書

整理No. W2501028-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆市岡田京151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2025年 1月 6日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025年 1月 6日 (月)	採取時刻	8時 32分
天 候	雨	温 度	気 温 7.8℃ 水 温 14.7℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理№ W2412013-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年12月11日

厚生労働大臣登録 検査機関
 静岡県飲料水検査センター 第55水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-8
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 貴

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年12月2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年12月2日(月)	採取時刻	0時05分
天候	晴	温度	気温 12.0℃ 水温 16.2℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	8.0	5.8-8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度 未満	2度以下	
遊離残留塩素	0.20 mg/L		
	- 以下余白 -		
判定 備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定最下級値を示す。

検査結果報告書



整理№ R2411084-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年11月21日

厚生労働大臣登録番号第738号
 静岡県飲料水水質検査基準登録第5号水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市田代町151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克敏

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年11月11日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年11月11日(月)	採取時刻	8時22分
天候	曇	温度	気温 16.1℃ 水温 17.7℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未検出 0.01mg/L以下
塩素酸	0.05	mg/L	未検出 0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未検出 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未検出 0.05mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
ジブromoklorometan	0.001	mg/L	未検出 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未検出 0.01mg/L以下
トリハロメタン	0.006	mg/L	未検出 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
ブromोजクロロメタン	0.001	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
ブromホルム	0.005	mg/L	未検出 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.006	mg/L	未検出 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
蒸留残留物	134	mg/L	500mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L	未検出 2mg/L以下
pH値	7.9		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未検出 5度以下
濁度	0.1	度	未検出 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	— 以下余白 —		
判定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備考			

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2410031-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年10月17日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査所第56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市大田町151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年10月7日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年10月7日(月)	採取時刻	9時03分
天候	晴	風速	気温 22.8℃ 水温 21.7℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌群	不検出		検出されないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1	mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.5	mg/L	未済 10mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.8
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未済 5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下全白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



発行所 W2409029-002

Page 1/1



2024年9月2日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録第114号
 静岡県飲料水水質検査所第55号第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2215 静岡県伊豆市岡田町57-5
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 遠藤 克典

御依頼のありました換水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年9月2日	受付方法	当方採取		
採取年月日	2024年9月2日(月)	採取時刻	0時47分		
天候	晴	温度	気温 26.8℃ 水温 22.7℃		
採取者	東洋検査センター				
試料名	原水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ 井戸				
原水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/L	100個/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未検	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジオクサミン	0.00001mg/L 未検	0.0001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.000 mg/L 未検	0.003mg/L以下	β-ナチルイソボルネオール	0.00001mg/L 未検	0.0001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 未検	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未検	0.05mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未検	0.000mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	有機物 (TOC値)	0.3 mg/L 未検	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	pH値	8.0	6.5~8.5
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.02mg/L以下	臭	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未検	0.04mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化亜イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	色度	1 度 未検	5度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/L	1.0mg/L以下	濁度	0.2 度	5度以下
フッ素及びその化合物	0.23 mg/L	0.1mg/L以下	-以下空白-		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未検	0.001mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリメチルベンゼン	0.004 mg/L 未検	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未検	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	20mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	6.7 mg/L	200mg/L以下			
鉛(Pb)、けい酸(硬度)	60.0 mg/L	300mg/L以下			
亜硝酸態窒素	0.0 mg/L	500mg/L以下			
備 考	原水の濁り、判定しない。				

※検査結果欄に未検と表がされている数値は定値下限値を示す。

検査結果報告書



整理番号 W2407013-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



厚生労働大臣登録番号 第343号
 静岡県飲料水水質検査事務所 水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県沼津市東山151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弘

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 7月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年 7月 1日 (月)	採取時刻	11時 09分
天 候	雨	温 度	気温 23.6℃ 水温 22.8℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	6.7	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.9		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理No. W2405012-001

Page:1/1

伊豆にちやまカントリークラブ 様

2024年 5月 22日

厚生労働大臣登録 検定番号 1305
 静岡県飲料水水質検査所 静岡市清水区水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県清水区水第9号 京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 5月 13日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年 5月 18日 (月)	採取時刻	9時 27分
天候	雨	温度	気温 18.8℃ 水温 20.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にちやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	未満 0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.05mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.004	mg/L	未満 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003	mg/L	未満 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.05mg/L以下
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
総発残留物	107	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.5
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	I	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下空白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理No. W2404112-001
Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年 4月 10日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録番号第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆市国府津京161-6
TEL 0553(76)3459 FAX 0553(76)0542
検査責任者 近藤 克博

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 4月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年 4月 1日 (月)	採取時刻	11時 04分
天 候	晴	温 度	気温 13.1℃ 水温 16.4℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未検	3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未検	5度以下
濁度	0.1	度 未検	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下空白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未済と表示されている数値は定数下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2403024-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年 3月 8日

厚生労働大臣登録番号135号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 3月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年 3月 1日 (金)	採取時刻	9時 54分
天候	雨	温度	気温 7.3℃ 水温 13.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
p.H値	7.8	5.5~8.5	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.20 mg/L		
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定最下限値を示す。

検査結果報告書



管理№ W2402011-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年2月2日

厚生労働大臣登録番号125号
 静岡県飲料水水質検査事業実施要領第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市御油町1-6
 TEL 0668(78)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年2月2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年2月2日(金)	採取時刻	9時37分
天候	曇	温度	気温 8.9℃ 水温 14.9℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未検 0.01mg/L以下
植葉酸	0.06	mg/L	未検 0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未検 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未検 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検 0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	0.001	mg/L	未検 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未検 0.01mg/L以下
トリハロメタン	0.003	mg/L	未検 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検 0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	0.001	mg/L	未検 0.03mg/L以下
ブromホルム	0.003	mg/L	未検 0.03mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未検 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
遊離残留物	152	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC値)	0.3	mg/L	未検 3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未検 5度以下
濁度	0.1	度	未検 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理№ W2401027-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2024年 1月 23日

厚生労働大臣登録番号196号
 静岡県飲料水水質検査所静岡市第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2915 静岡県伊豆市京161-8
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克明

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 1月 12日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024年 1月 12日 (金)	採取時刻	9時 14分
天 候	晴	温 度	気温 5.4℃ 水温 14.4℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.5		5.8~8.4
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理№ P2312086-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年12月11日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県伊豆の国市田原151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年12月1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年12月1日(金)	採取時刻	9時59分
天候	晴	温度	気温 8.8℃ 水温 15.9℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	6.4	mg/L	200mg/L以下
有機物(TOC量)	0.8	mg/L 未測	3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未測	5度以下
濁度	0.1	度 未測	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
- 以下余白 -			
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未測と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2311013-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年11月22日

厚生労働大臣登録番号185号
 静岡県飲料水水質検査事業登録66水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京161-6
 TEL 0568(76)3469 FAX 0568(76)0842
 検査責任者 近藤 克彰

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年11月10日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年11月10日(金)	採取時刻	9時30分
天候	雨	温度	気温 16.6℃ 水温 18.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L	未検出 0.01mg/L以下
揮発酸	0.06	mg/L	未検出 0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未検出 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未検出 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
ジプロモクロロメタン	0.001	mg/L	未検出 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未検出 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L	未検出 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
プロモジクロロメタン	0.001	mg/L	未検出 0.03mg/L以下
プロモホルム	0.001	mg/L	未検出 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未検出 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
蒸留残留物	121	mg/L	500mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L	未検出 3mg/L以下
pH値	7.6		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未検出 5度以下
濁度	0.2	度	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下空白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未検出と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理№ W2310028-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年10月19日

厚生労働大臣登録番号125号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市国府津京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克洋

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年10月12日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年10月12日(木)	採取時刻	8時25分
天候	晴	温度	気温 17.4℃ 水温 20.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	6.6 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未検	3mg/L以下	
pH値	7.7	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未検	5度以下	
濁度	0.2 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.15 mg/L		
	- 以下空白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合、		

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

管理番号 Y2308027-002

Page:1/1

2023年9月11日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号130号
静岡県飲料水水質検査事業委託第19号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2316 静岡県伊豆市国府橋南151-6
TEL 0558(78)3459 FAX 0558(78)0542
検査責任者 佐藤 尚志

御依頼のありました飲水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年9月1日	受付方法	動力採取		
採取年月日	2023年9月1日(金)	採取時刻	16時10分		
天候	晴	温度	気温 26.4℃ 水温 16.2℃		
採取者	東洋検査センター				
試料産	原水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ No.1井戸				
原水の種別	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未検	0.2mg/L以下
大腸菌	未検出	検出されないこと	ジエオキシム	0.00001mg/L 未検	0.0001mg/L以下
ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/L 未検	0.005mg/L以下	ジメチルイソプロパノール	0.00001mg/L 未検	0.0400mg/L以下
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 未検	0.0001mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.00 mg/L 未検	0.01mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	フェノール類	0.005 mg/L 未検	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	有機物 (DOC値)	0.3 mg/L 未検	1mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	pH値	6.1	6.5~8.5
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下	臭	異常なし	異常でないこと
五価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化合物及び遊離シアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	色度	1 度 未検	1度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.1 度 未検	1度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未検	0.4mg/L以下		-以下未白-	
トリクロロエチレン	0.1 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未検	0.001mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.006 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
1,1,1-トリクロロエタン	0.004 mg/L 未検	0.4mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未検	0.40mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0006 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	4.5 mg/L	200mg/L以下			
トリハロメタン(総量)	50.8 mg/L	300mg/L以下			
微量重金属	100 mg/L	500mg/L以下			
判定 備考	原水の為、判定しない。				

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定基下限値を示す。

検査結果報告書

整理№ W2309027-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年 9月 11日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水质検査事業委託水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県沼津市本町151-6
 TEL 0558(78)3459 FAX 0558(78)0842
 検査責任者 近藤 克典

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 9月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年 9月 1日 (金)	採取時刻	9時 52分
天候	晴	温度	気温 26.4℃ 水温 24.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.6 mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	7.9	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度 未満	2度以下	
遊離残留塩素	0.10 mg/L		
	— 以下余白 —		
判 定 考 慮	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未検出と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



検体No. E230829-011
 Page 1/1
 2023年8月10日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県原料水質検査事務所第55水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市雨宮1-51-6
 TEL 0562(76)3450 FAX 0562(76)7043
 検査責任者 近藤

御依頼のありました排水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年8月4日	受付方法	当方採取		
採取年月日	2023年8月4日(金)	採取時刻	16時35分		
天候	晴	温度	気温 28.3℃ 水温 26.2℃		
採取者	東洋検査センター				
試料名	排水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓				
排水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
総硬度	0 mg/L	1.00mg/L以下	フエマホルム	0.001 mg/L	0.01mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	シスムアルゲヒド	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0000 mg/L 未検	0.000mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未検	0.000mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下
銅及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	錳及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	≠	100mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.02mg/L以下	マシガン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未検	0.04mg/L以下	窒化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下
シアン化物及び揮発性シアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	鉛(Pb) (ppm) (現況)	57.0 mg/L	300mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/L	1.0mg/L以下	銅(Cu) (ppm)	115 mg/L	100mg/L以下
アンモニア及びその化合物	0.00 mg/L 未検	0.0mg/L以下	鉛イオン界面活性剤	0.08 mg/L 未検	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド及びその化合物	0.1 mg/L 未検	1.0mg/L以下	ジエオキサン	0.00001mg/L 未検	0.0000mg/L以下
四塩化エタン	0.0002 mg/L 未検	0.000mg/L以下	3-メチルイソブチルネオール	0.00001mg/L 未検	0.00001mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005 mg/L 未検	0.05mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.003 mg/L 未検	0.01mg/L以下
1,1,1-トリクロロ-1,2,2-ジフルオロエタン	0.004 mg/L 未検	0.04mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未検	0.005mg/L以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未検	0.02mg/L以下	有機物 (COD)	0.9 mg/L 未検	2mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0006 mg/L 未検	0.01mg/L以下	pH値	≠ 0	6.0-8.0
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	臭	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	濁度	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.00 mg/L 未検	0.0mg/L以下	色度	1 度 未検	5度以下
クロロホルム	0.002 mg/L 未検	0.02mg/L以下	酸度	0.1 度 未検	2度以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未検	0.06mg/L以下	初回検査結果	0.50 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ジメチルホルムアミド	0.004 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未検	0.02mg/L以下			
アロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下			
判 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。				

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理№ VS307020-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年 7月 19日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原161-6
TEL. 0558(76)3459 FAX. 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克新

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 7月 7日	受付方法	当方採取
検取年月日	2023年 7月 7日 (金)	検取時刻	10時 01分
天候	晴	温度	気温 28.6℃ 水温 22.0℃
採取者	東洋検査センター		
院科名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	8.0	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度 未満	2度以下	
遊離残留塩素	0.20 mg/L		
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定数下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2305112-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



2023年 5月 22日

厚生労働大臣登録番号 135号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第3水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県浜岡郡御油町京151-6
 TEL. 0558(76)3459 FAX. 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克典

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 5月 12日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年 5月 12日 (金)	採取時刻	10時 02分
天 候	晴	温 度	気温 17.2℃ 水温 18.0℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原木の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアニ化物及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	未満 0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
トリトリハロメタン	0.004	mg/L	未満 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003	mg/L	未満 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	123	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC値)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.8
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
制 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2303037-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年 3月 10日

厚生労働大臣登録番号136日
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市伊豆151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 3月 3日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年 3月 3日 (金)	採取時刻	12時 54分
天 候	晴	温 度	気温 8.3℃ 水温 14.3℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.8	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2302040-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年 2月 14日

厚生労働大臣登録番号 58号
 静岡県飲料水水質検査事務所登録第58号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2915 静岡県伊豆の国市田原181-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克典

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 2月 3日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年 2月 3日(金)	採取時刻	12時 37分
天 候	晴	温 度	気温 5.6℃ 水温 10.1℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
六価クロム化合物	0.001	mg/L	未満 0.02mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.05	mg/L	未満 0.0mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロホルム	0.001	mg/L	未満 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブromokロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.004	mg/L	未満 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromोजクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromホルム	0.003	mg/L	未満 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.009	mg/L	未満 0.08mg/L以下
塩化物イオン	6.9	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	111	mg/L	500mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.8
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定値下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2301039-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

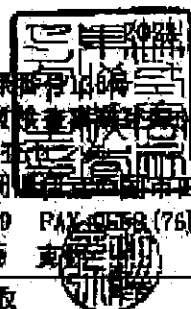

2023年 1月 16日

厚生労働大臣登録第100号
 静岡県飲料水水质検査所 水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡市清水区京161-6
 TEL 0558(76)3450 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 東

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2023年 1月 6日	受付方法	当方採取
採取年月日	2023年 1月 6日 (金)	採取時刻	9時 28分
天候	晴	温度	気温 4.8℃ 水温 13.4℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	6.7	mg/L	200mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.8		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理No. W2212014-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年12月12日

厚生労働大臣登録番号216号
 静岡県飲料水水質検査事務室第50水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県沼津市西園町151-6
 TEL:0558(76)3459 FAX:0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彰

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年12月2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年12月2日(金)	採取時刻	9時50分
天候	晴	温度	気温 10.0℃ 水温 16.9℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/ml	100個/ml以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
有機物(TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.8
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. V2211042-001

Page: 1/1

伊豆にもやまカントリークラブ 様

2022年 11月 25日

厚生労働大臣登録番号154号
 静岡県飲料水水質検査事業登録第58水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原151-8
 TEL. 0558(76)3459 FAX. 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 11月 11日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 11月 11日 (金)	採取時刻	10時 06分
天 候	晴	相 度	気温 16.3℃ 水温 17.0℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にもやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
六価クロム化合物	0.001	mg/L 未満	0.02mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリハロメタン	0.005	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブromoジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブromoホルム	0.004	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.4	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	81	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.0
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.16	mg/L	
	- 以下余白 -		
備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2210014-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年10月19日

厚生労働大臣登録番号131号
静岡県飲料水水質検査事業精製水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆市田原151-8
TEL. 0558(76)3458 FAX. 0558(76)0842
検査責任者 近藤 高伸

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年10月7日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年10月7日(金)	採取時刻	10時01分
天候	雨	温度	気温 11.8℃ 水温 19.8℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未測	3mg/L以下	
pH値	7.9	6.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未測	5度以下	
濁度	0.1 度 未測	2度以下	
遊離残留塩素	0.05 mg/L		
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未測と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



管理№ W2209038-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

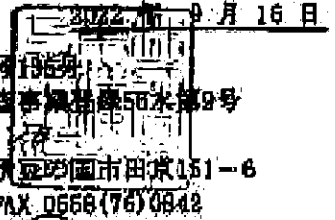

厚生労働大臣登録番号 1957
 静岡県飲料水水質検査事典第56巻第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県伊豆市田原151-6
 TEL. 0558(76)3459 FAX. 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 9月 2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 9月 2日 (金)	採取時刻	10時 10分
天 候	雨	温 度	気 温 24.0℃ 水 温 28.0℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下空白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



管理No. F2829098-002

Page:1/1

2022年9月14日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号135号
 静岡県飲料水検査所 検査番号0525第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市国府町151-0
 TEL. 0558(78)3409 FAX. 0558(78)3842
 検査責任者 近藤 幸雄

御依頼のありました給水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年9月8日	受付方法	当方採取		
採取年月日	2022年9月2日(金)	採取時刻	10時00分		
天候	雨	温度	気温 21.6℃ 水温 18.0℃		
採取者	東洋検査センター				
試料名	原水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ No.1井戸				
原水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	2 個/mL	100個/mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未検	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジエオキシムン	0.00001mg/L 未検	0.00001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.000 mg/L 未検	0.003mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 未検	0.00001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.0000 mg/L 未検	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未検	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	フェノール類	0.000 mg/L 未検	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未検	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	pH値	8.1	5.8~8.0
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
四価クロム化合物	0.004 mg/L 未検	0.01mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化合物及びチシアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	色度	1 度 未検	5度以下
硝酸窒素及び亜硝酸窒素	0.8 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.2 度	5度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未検	0.0mg/L以下	—以下空白—		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
硝酸化炭素	0.002 mg/L 未検	0.008mg/L以下			
L-トリプトファン	0.005 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
3,4-ジブロム-2-メチルカテコール	0.004 mg/L 未検	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未検	0.02mg/L以下			
アトラタロロエチレン	0.0005 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
脂肪及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.5mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	1 mg/L	100mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
亜硝酸イオン	0.0 mg/L	500mg/L以下			
2,4-ジクロロベンゼン (遊離)	0.0 mg/L	100mg/L以下			
高塩化物物	110 mg/L	500mg/L以下			
判定	原水のため、判定しない。				

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理№ V2209038-003
Page 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 9月 16日

厚生労働大臣登録番号1316号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2916 静岡県伊豆市田原151-6
TEL 0568(76)3459 FAX 0568(76)0842
検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 9月 2日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 9月 2日 (金)	採取時刻	10時 06分
天候	雨	温度	気温 22.0℃ 水温 16.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	原水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ №1井戸		
原水の種別	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
嫌気性芽胞菌	不検出		
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	大腸菌は100ml中、嫌気性芽胞菌は100ml中の検出結果です。		

検査結果報告書



整理No. W2208012-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 8月 18日

厚生労働大臣登録番号 1402
 静岡県飲料水水質検査所標準排水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県静岡市清水区清水161-8
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 高太郎

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 8月 6日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 8月 5日 (金)	採取時刻	0時 18分
天候	晴	温度	気温 21.4℃ 水温 25.5℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	湧水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
六価クロム化合物	0.001	mg/L	未満 0.02mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.05	mg/L	未満 0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.05mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
トリハロメタン	0.003	mg/L	未満 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003	mg/L	未満 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.05mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	53.0	mg/L	300mg/L以下
蒸気残留物	105	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	7.9		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
判定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



検査結果報告書

整理No. W2207040-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 7月 13日

厚生労働大臣登録番号338号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市田原151-8
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 7月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 7月 1日 (金)	採取時刻	8時 40分
天 候	晴	温 度	気温 29.8℃ 水温 23.8℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未測 3mg/L以下
pH値	8.1		6.5~8.5
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未測 6度以下
濁度	0.1	度	未測 2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考			

※検査結果欄に未測と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理№ W2206112-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 5月 23日

厚生労働大臣登録番号W166号
 静岡県飲料水水質検査所(静岡市)水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2316 静岡県伊豆市御油町151-6
 TEL 0568(76)3459 FAX 0568(76)0842
 検査責任者 近藤 克

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 5月 13日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 5月 13日(金)	採取時刻	8時 42分
天 候	雨	温 度	気温 17.2℃ 水温 19.5℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
六価クロム化合物	0.001	mg/L 未検	0.02mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L 未検	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未検	0.5mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未検	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未検	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未検	0.03mg/L以下
ジプロモクロロメタン	0.001	mg/L 未検	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未検	0.01mg/L以下
トリハロメタン	0.005	mg/L 未検	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未検	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未検	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.005	mg/L 未検	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未検	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	138	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未検	3mg/L以下
pH値	8.0		6.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未検	5度以下
濁度	0.1	度	2度以下
遊離残留塩素	0.06	mg/L	
	- 以下空白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		


※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理No. W2204112-001

Page1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様



厚生労働大臣登録 衛生検査所
 静岡県飲料水水质検査官登録第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市御油町151-6
 TEL 0658(76)3450 FAX 0658(76)0842
 検査責任者 近藤 亮

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 4月 1日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 4月 1日 (金)	採取時刻	時 32分
天 候	雨	温 度	気温 2.8℃ 水温 14.5℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	6.1 mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未精	3mg/L以下	
pH値	8.0	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未精	5度以下	
濁度	0.1 度 未精	2度以下	
遊離残留塩素	0.10 mg/L		
	- 以下空白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未精と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理№ W2203115-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 3月 22日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録第58水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0843
検査責任者 近藤 京子

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 3月 11日	受付方法	当方採取	
採取年月日	2022年 3月 11日 (金)	採取時刻	8時 22分	
天候	晴	温度	気温 11.9℃ 水温 13.5℃	
採取者	東洋検査センター			
試料名	浄水			
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓			
原水の種類	井戸水			
検 査 項 目	検 査 結 果			基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと		
塩化物イオン	8.3	mg/L	200mg/L以下	
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満	3mg/L以下
pH値	7.9	5.8~8.6		
味	異常なし	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常でないこと		
色度	1	度	未満	5度以下
濁度	0.1	度	未満	2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L		
	- 以下空白 -			
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。


検査結果報告書



整理No. W2202070-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

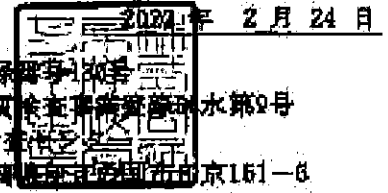

厚生労働大臣登録 検身 第100号
 静岡県飲料水水質検査事務所 水第2号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県沼津市大井町161-6
 TEL. 0658(76)3459 FAX 0658(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 2月 18日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 2月 18日 (金)	採取時刻	9時 50分
天 候	晴	風 度	気温 4.7℃ 水温 10.5℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 井水栓		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
六価クロム化合物	0.001	mg/L 未満	0.02mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.05	mg/L 未満	0.05mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.08mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001	mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.9	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	102	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.7		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理№ W201074-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2022年 1月 25日

厚生労働大臣登録番号138号
 静岡県飲料水水質検査登録番号55水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原161-6
 TEL 0568(76)3459 FAX 0568(76)0842
 検査責任者 近藤 克彦

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022年 1月 14日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022年 1月 14日 (金)	採取時刻	8時 20分
天候	晴	温度	気温 0.9℃ 水温 8.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	5.9	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.9	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.0		5.8~8.8
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.2	度	2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備考			

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書

整理№ W2112069-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2021年12月20日

厚生労働大臣登録 第144号
 静岡県飲料水水質検査所 検査番号 水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆市御油町京151-6
 TEL 0555(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 功

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年12月10日	受付方法	当方採取
採取年月日	2021年12月10日(金)	採取時刻	8時35分
天候	曇	風速	気温 8.4℃ 水温 15.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.9 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	8.0	6.8~8.5	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.2 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.15 mg/L		
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を指す。

検査結果報告書

整理No. W2110095-001

Page: 1/1

伊豆にちやまカントリークラブ 様

2021年10月20日

厚生労働大臣登録番号138号
静岡県飲料水水質検査事業登録簿水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆市細江町京151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 京子

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年10月8日	受付方法	当方採取
採取年月日	2021年10月8日(金)	採取時刻	8時22分
天候	晴	温度	気温 21.4℃ 水温 20.0℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にちやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓		
原水の種別	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.1 mg/L	200mg/L以下	
有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下	
pH値	7.9	6.8~8.8	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	1 度 未満	5度以下	
濁度	0.1 度	2度以下	
遊離残留塩素	0.15 mg/L		
	— 以下空白 —		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理番号 72105072-002

Page: 1/1

2021年 9月 27日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号 1247
 静岡県飲料水検査センター 静岡県静岡市清水区水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県静岡市清水区水第9号 161-6
 TEL: 0554(70)2459 FAX: 0554(78)0842
 検査責任者 近藤 貴樹



御依頼の有りたした検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年 9月 16日	受付方法	当分採取		
採取年月日	2021年 9月 15日 (水)	採取時刻	18時19分		
天候	晴	風速	気温 22.9℃ 水温 18.5℃		
採取者	東洋検査センター				
試料名	原水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ No.1井戸				
原水の産地	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/L	100個/L以下	陰イオン界面活性剤	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジエオキシン	0.00001mg/L 未検	0.00001mg/L以下
シドミウム及びその化合物	0.0025 mg/L 未検	0.025mg/L以下	ジメチルイソボルネオール	0.00001mg/L 未検	0.00001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.0000 mg/L 未検	0.0000mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.025 mg/L 未検	0.025mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未検	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	有機物 (DOC量)	0.3 mg/L 未検	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	pH値	8.1	5.8~8.8
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.02mg/L以下	臭	異常なし	異常でないこと
田原酸塩類	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化物及び塩化シアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下	色度	1 度 未検	5度以下
硝酸鉛濃度及び硝酸鉛濃度	0.7 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.1 度 未検	2度以下
ブシ酸及びその化合物	0.08 mg/L 未検	0.8mg/L以下		-以下空白-	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
四酸化炭素	0.0042 mg/L 未検	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
2,4,6-トリクロロ-1,2,4-ジオキサジン	0.004 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0015 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未検	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未検	0.05mg/L以下			
塩化亜鉛イオン	4.4 mg/L	200mg/L以下			
硝酸カルシウム及び硝酸 (窒素)	47.8 mg/L	200mg/L以下			
遊離塩素	1.65 mg/L	500mg/L以下			
判定	原水のため、判定しない。				

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定値下限値を示す。

検査結果報告書



管理No. W2108071-001

Page: 1 / 1

伊豆にちやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号128号
 静岡県飲料水水质検査事務所第86号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県浜松市東区151-0
 TEL 053(76)8480 FAX 053(76)8842
 検査責任者 坂野 真樹



御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年8月6日	受付方法	当方採取		
採取年月日	2021年8月6日(金)	採取時刻	8時25分		
天候	曇	温度	気温 25.9℃ 水温 23.0℃		
採取者	東洋検査センター				
試料名	浄水				
採取場所	伊豆にちやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓				
原水の種別	非戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一価陽イオン	0 mg/L	100mg/L以下			
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未検	0.02mg/L以下			
シアン化物質及び酸化シアン	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.05 mg/L	0.5mg/L以下			
クロロホルム	0.002 mg/L 未検	0.02mg/L以下			
ジクロロホルム	0.001 mg/L 未検	0.00mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未検	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未検	0.01mg/L以下			
ジトリアハロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.004 mg/L 未検	0.03mg/L以下			
ブromoジクロロメタン	0.001 mg/L 未検	0.03mg/L以下			
ブromoホルム	0.004 mg/L	0.08mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.006 mg/L 未検	0.08mg/L以下			
軽及びその化合物	0.01 mg/L 未検	0.3mg/L以下			
硫化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下			
鉛、銅、カドミウム(総量)	47.8 mg/L	400mg/L以下			
亜鉛	105 mg/L	500mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3 mg/L 未検	3mg/L以下			
pH値	8.0	6.5~8.5			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1 度 未検	5度以下			
濁度	0.1 度 未検	2度以下			
総硬度(カルシウム)	0.20 mg/L				
—以下余白—					
備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。				

※検査結果欄に未検と表示されている数値は定量下限値を示す。

